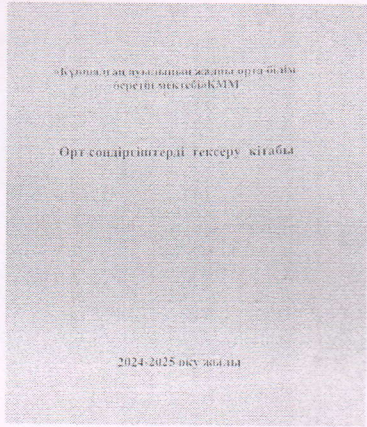
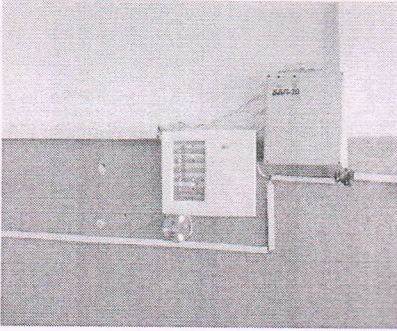
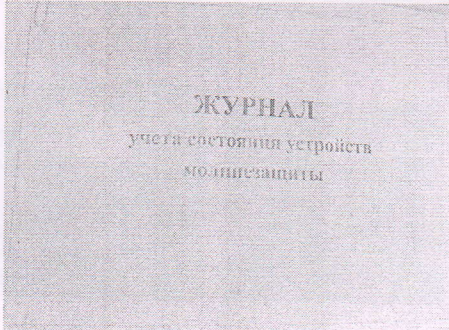
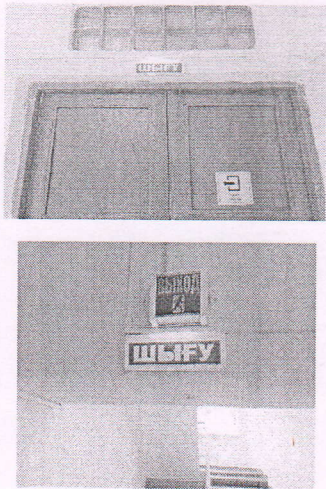
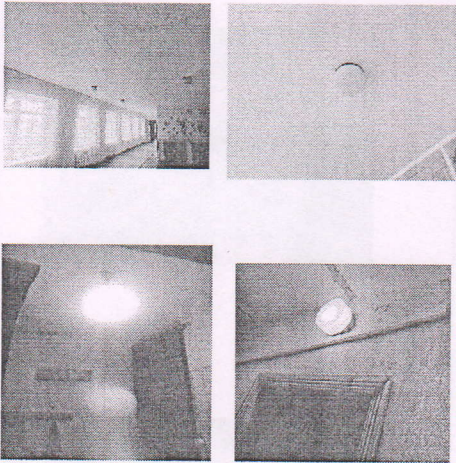
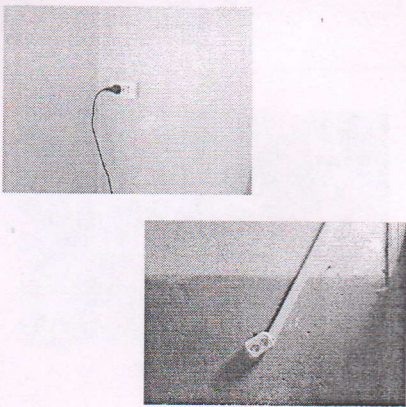
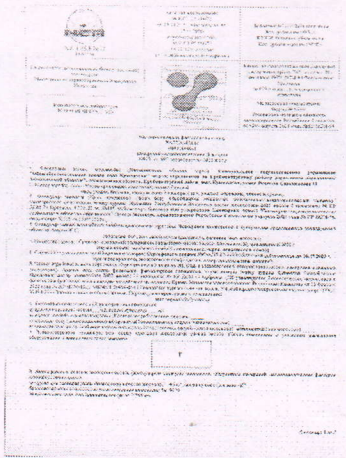
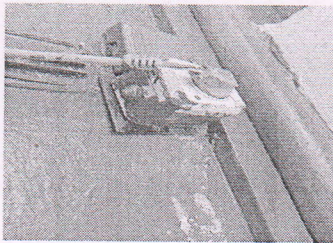
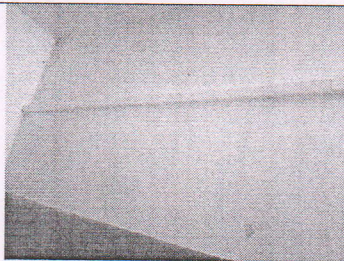




"Акмола облысы Білім басқармасының Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімінің Күншалған ауылының жалпы білім беретін мектебі"
КММ өрт қауіпсіздігін бұзу бойынша атқарылған жұмыстар туралы есеп

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі	Атқарылған жұмыс	Бұзушылықты жою
1	Б 1. Өрт қауіпсіздігіне жауапты адамның бұйрығын жасаңыз. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 4-тармағы;		Жойылды
2	Қызметкерлермен өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша өртке қарсы нұсқама, оқыту жүргізу. Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 8-тармағының негізі Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды


3	Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын есепке алу, алғашқы өрт сөндіру құралдарының бар-жоғын және жай-күйін тексеру жөніндегі арнайы журналды бастау. Негізі: Өрт қауіпсіздігі ережелерінің 11-тармағы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды
4	Мектеп ғимаратында автоматты өрт дабылы жарамды күйге келтірілсін. Негіздеме: өрт қауіпсіздігі қағидаларының 6-Т.; 62-т. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды
5	Найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналын найзағайдан қорғау құрылғыларын қарау белгісі бар жылына кемінде бір рет дауыл алдындағы маусымда іске қосыңыз. Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 44-тармағының негізі Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды

6	Кітапханадағы мектеп ғимаратында алғашқы өрт сөндіру құралдары (өрт сөндіргіштер) техникалық қызмет көрсетуді жүргізу. Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 18-тармағының негізі Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды
7	Мектептегі эвакуациялық шығу жолдарында өрт қауіпсіздігінің "шығу" көлемді жарық белгілері жұмыс жағдайына келтірілсін. Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 35-тармағының негізі Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды
8	Бірінші және үшінші қабаттың дәліздерінде, спортзалдағы қосалқы үй-жайларда, сондай-ақ жертөле үй-жайларында шамдарды дайындаушының конструкциясында көзделген қорғаныш реңктермен жабдықтау. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 1-тармағының 86-тармағының негізі; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды

9	Психологтың кабинеттерінде, №9, №12, №13 электр розеткалары қабырғаға бекітілсін. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 2-тармағы 2-тармағының 86-тармағының негізі; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды
10	Сымдардың, кабельдердің және жерге қосу құрылғыларының оқшаулау кедергісін сынау және өлшеу. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 87-тармағының негізі; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды
11	№11 кабинетте және мектептің жертөлесінде (қосалқы үй-жайда) электр розеткасын жанбайтын негізге орнату қажет. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 79-тармағының негізі; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды
12	Жертөле бөлмесінде электр сымдарының жұмысын қолмен бұрау әдісімен бөлшектеніз. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі		Жойылды

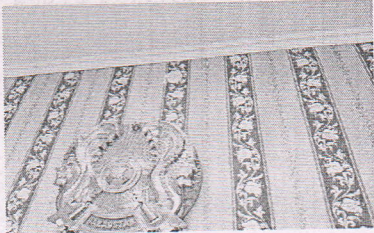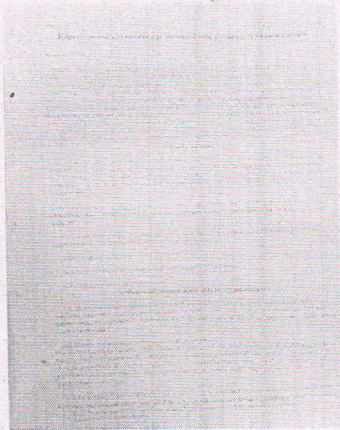	тармағының негізі; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		
13	Директордың кабинетінде қосқыш қорапты қорғаныс қаппағымен жабдықтау керек. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 82-тармағының негізі; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды
14	Өрт гидрантын қардан тазалаңыз. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 1573-тармағының негізі; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды
15	Автоматты өрт дабылына қызмет көрсету туралы шарт жасасу. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 2-тармағы 2-тармағының 64-тармағының негізі; жою мерзімі: 21.04.2025 ж.		Жойылды

Директордың м.а.

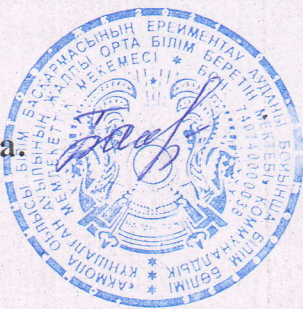

Г.А.Садвокасова

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АКМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕХЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 21-07/30-17/и-347
20 25 ж. «11» 04